№. Gn202111175

CMA
210021020465

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0988

检 验 报 告

认证委托人： 江苏舜凯阀业制造有限公司

产品型号名称： PSG50、PSG45、PSG40、PSG30/泡沫消火栓箱

检 验 类 别： 型式试验

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检 验 报 告

№.Gn202111175

产品名称	泡沫消火栓箱	型 号	PSG50、PSG45、PSG40、PSG30
认证委托人	江苏舜凯阀业制造有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	江苏舜凯阀业制造有限公司	生产日期	2021年8月
生产企业	江苏舜凯阀业制造有限公司	抽 样 者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	主型：2套；分型：各1套	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2022-02-10
检验依据	GB20031-2005,CCCF-CPRZ-21：2019		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按 GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》,CCCF-CPRZ-21：2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》检验，合格。（以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2022 年 3 月 1 日		
备注	PSG50为主型。 报告中符号“/”表示无内容。		


批准：[illegible] 审核：[illegible] 编制：[illegible]

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App


应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检 验 报 告

认证委托人	江苏舜凯阀业制造有限公司		
通讯地址	江苏省靖江市经济技术开发区新港大道33号		
联系电话	空白	传真	空白


产品照片

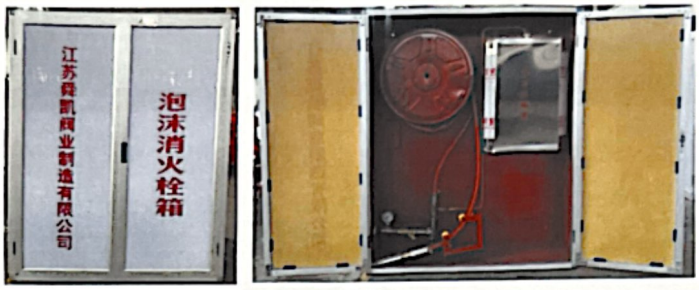


PSG50

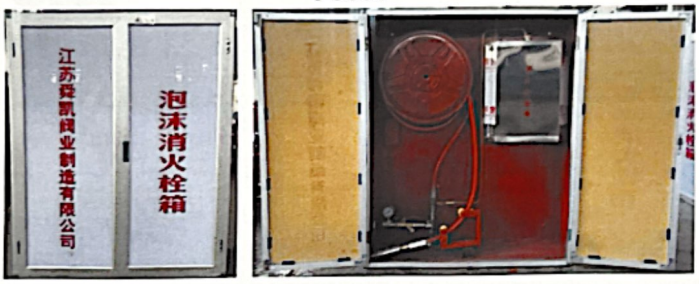

PSG45

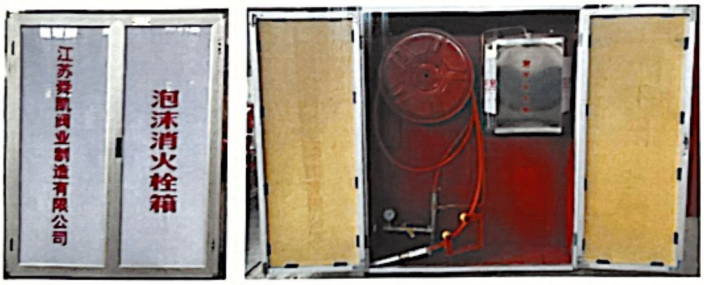

PSG40

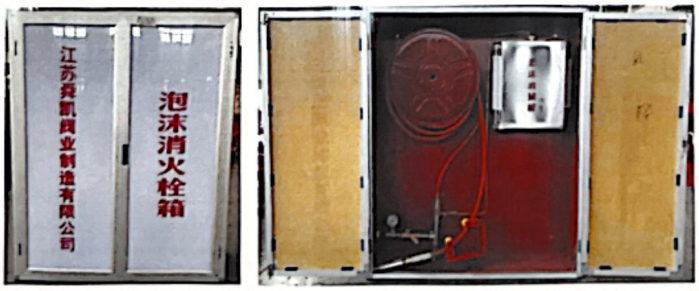


PSG30

检 验 报 告

产品特性描述

一、铭牌标志



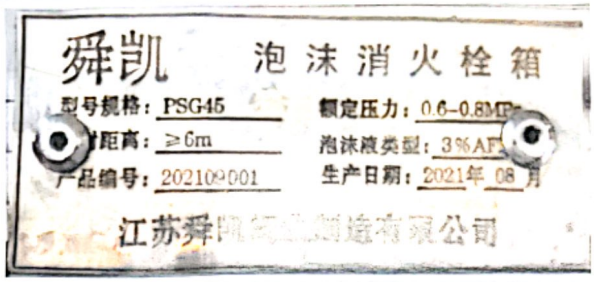





一致性检查结论：符合

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验结果汇总表

生产企业：江苏舜凯阀业制造有限公司　　№.Gn202111175

产品型号：PSG50、PSG45、PSG40、PSG30　　共 6 页 第 4 页

序号	检验项目		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	构成		泡沫消火栓箱主要由箱体、比例混合器、泡沫喷枪、泡沫液罐、软管卷盘（消防水带）、消火栓等构成。（5.5.1）	符合标准要求	合格	/
2	标志		在泡沫消火栓箱明显位置上应设置清晰永久性标志牌，至少应标示：产品名称、适用灭火剂类型、喷射距离、生产企业名称或商标等。（5.5.2）	符合标准要求	合格	/
3	箱体		箱体应符合 GB14561-2003 中的 5.10.1 、 5.10.2.2 ～ 5.10.2.4、5.11～5.13 的规定。（5.5.3.1）	符合标准要求	合格	/
4	泡沫比例混合器	主要性能参数	混合比符合 5.1.1.5。（5.5.3.5）	PSG50： 3.26%（最小值） 3.77%（最大值） PSG45： 3.30%（最小值） 3.79%（最大值） PSG40： 3.32%（最小值） 3.81%（最大值） PSG30： 3.31%（最小值） 3.76%（最大值）	合格	泡沫液：3%(AFFF,-8℃)泡沫灭火剂
		跌落	进行跌落试验，比例混合器应无损坏。（5.5.3.5）	符合标准要求	合格	
		吸液管	比例混合器吸液管上应设有防止水倒流入泡沫液储罐中的措施。（5.5.3.5）	符合标准要求	合格	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验结果汇总表

生产企业：江苏舜凯阀业制造有限公司　　№.Gn202111175

产品型号：PSG50、PSG45、PSG40、PSG30　　共 6 页 第 5 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
5	泡沫液储罐	泡沫液储罐应采用耐腐蚀材料或做防腐蚀处理，与泡沫液直接接触的内壁或防腐层不应对泡沫液的性能产生不利影响。(5.5.3.6)	符合标准要求	合格	/
6	主要性能参数	有效喷射时间≥10min。 发泡倍数≥4； 25%析液时间≥1min； 喷射距离≥公布值。 (5.5.4)	有效喷射时间（最小值）：43.9min； 发泡倍数（最小值）：5.13； 25%析液时间（最小值）：1.1min； 喷射距离（最小值）：6.2m。	合格	PSG50
			有效喷射时间（最小值）：38.3min； 发泡倍数（最小值）：5.06； 25%析液时间（最小值）：1.1min； 喷射距离（最小值）：6.1m。	合格	PSG45
			有效喷射时间（最小值）：35.4min； 发泡倍数（最小值）：5.08； 25%析液时间（最小值）：1.1min； 喷射距离（最小值）：6.3m。	合格	PSG40

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

检验结果汇总表

生产企业：江苏舜凯阀业制造有限公司　　NO:Gn20211175

产品型号：PSG50、PSG45、PSG40、PSG30　　共6页　第6页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
			有效喷射时间(最小值)：32.1min；发泡倍数（最小值）：5.07；25%析液时间（最小值)：1.1min；喷射距离(最小值)：6.3m。	合格	PSG30

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：Z2023081807000064

认证委托人： 江苏舜凯阀业制造有限公司

地　　址： 江苏省靖江市经济技术开发区新港大道33号

生 产 者： 江苏舜凯阀业制造有限公司

地　　址： 江苏省靖江市经济技术开发区新港大道33号

生产企业： 江苏舜凯阀业制造有限公司

地　　址： 江苏省靖江市经济技术开发区新港大道33号

产品名称： 泡沫消火栓箱

认证单元： PSG50

内含： PSG50(主型)

PSG45

PSG40

PSG30

产品认证实施规则： CCCF-CPRZ-21：2019

产品认证基本模式： 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 ： GB 20031-2005

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-21：2019的要求，特发此证。

首次发证日期： 2023-06-05

发（换）证日期： 2023年06月05日　**有效期至：** 2028年06月04日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询

扫码查验证书信息

CNAS

中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称（盖章）

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号　100077

http://www.cccf.net.cn

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App